

Paloilmaisimen lisäys osoiteväylään (FDA-9116)


Paloilmaisin on laite, joka reagoi tulipaloon. Sen toiminta perustuu savun, lämmön tai näiden yhdistelmien tunnistamiseen tai se reagoi palopainikkeen painallukseen.

Paloturvallisuuden varmistamiseksi, sijoita paloilmaisimet keskeiselle paikalle valvottavaan tilaan. Asenna paloilmaisin paikkaan, jossa on korkeampi riski tulipalon syttymiselle tai säännöllisin välimatkoin toisistaan niin että tietty alue on katettu.

Kun paloilmaisin on kytketty ja asennettu asianmukaisesti, ota huomioon tilakohtaiset määrittelyt ja ohjelmoi asetukset alla olevan esimerkkitaulukon tyyppisesti.

Ohjelmointi

Alla olevassa kuvassa paloilmaisin on sijoitettu keskeiselle paikalle, keskelle yhteistä aulaa. Paloilmaisimen ohjelmointiparametrit on esitetty taulukossa.

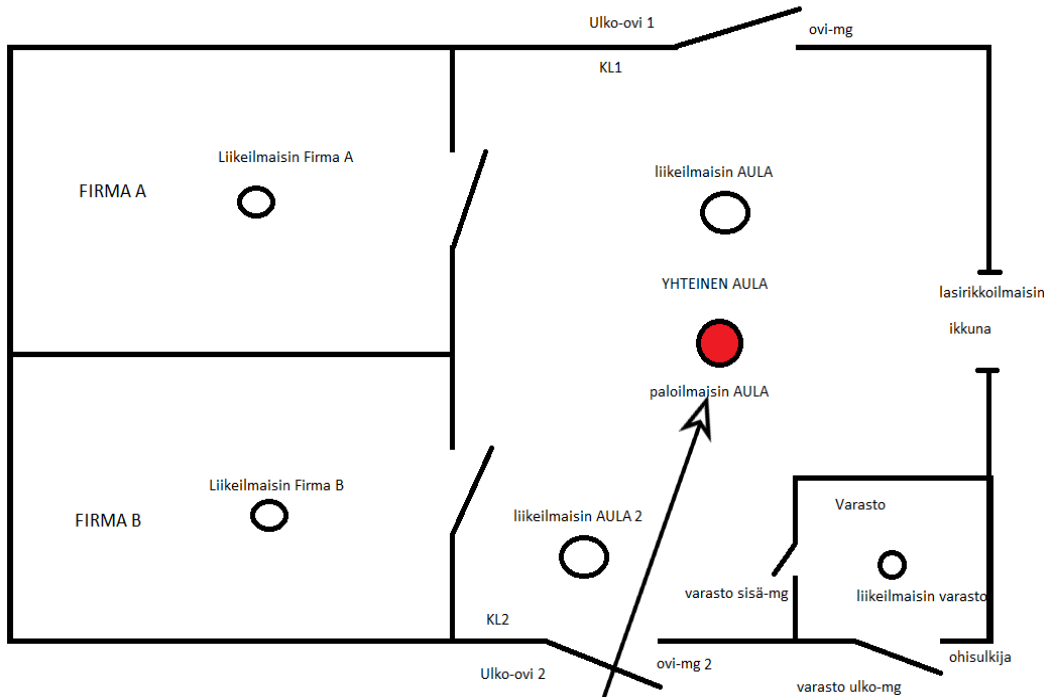

Tyyppi	Nimi	Parametri	Arvo
Osoite	Paloilmaisin AULA	Paloilmaisin (Malli)	Valittu
		Paloilmaisin (Toiminto)	Valittu
		24h	Valittu
		Kansihälytys (nollataso) on vika	Ei valittu
		Esitysteksti	PUUTTUVA
		Peittotaso on vika	Ei valittu
		Esitysteksti	PEITETTY
	Kuuluu ryhmään	Yhteinen AULA	