

FS-UP/SE

- Godkänd enligt EN54-2 & SS3654
- Kombinerad manöverpanel och brandförsvarstablå
- Presentation av orienteringsritningens sidnummer vid brandlarm
- Innehåller larmlagringsfunktion
- Integrerade nödbelysningsfunktioner
- Upp till 8st FS-UP/SE kan anslutas per central



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen drifekonomi.



Brandförsvarstablå FS-UP/SE

FIREscape userpanel(FS-UP/SE) är en kombinerad manöverpanel och brandförsvarstablå till FIREscape brandlarmcentralen.

Tablån monteras i OR-skåp(FS-MAP-CABINET) som i sin tur kan monteras fristående från brandlarmscentralen(FIRESCAPE) eller integrerad med brandlarmcentralen.

Klartext displayen visar information om brandlarm, fel, och nödbelysning mm.

FS-MAP-CABINET

FIRESCAPE +
FS-MAP-CABINET




Tekniska data

- Artikel: FS-UP/SE
- Tillbehör
FS-MAP-CABINET:
OR-skåp för
montering av
FS-UP/SE
- Drivspänning:
15 ⇒ 40 VDC
- Strömförbrukning
Släckt display:
27 mA @ 24VDC
Tänd display:
150 mA @ 15VDC
- Kabel avstånd
Distans: 500 m
Kapacitans: 0,15µF
- Kommunikation:
2x RS485
- Drifttemperatur:
0°C ⇒ +40°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Färg: Vit
- Mått: 354x225x39 mm
(bredd x höjd x djup)
- Vikt: 2,16 kg

Inkoppling

Upp till 8st FS-UP/SE kan anslutas till FIREscape centralens MUP utgång (X3). Upp till 500 meter från centralen kan FS-UP/SE installeras. Det totala spänningsfallet för spänning F2 och F3 får inte överstiga 4,5V (2,3V per utgång). Kabel mellan central och MUP ska vara minst 4x2

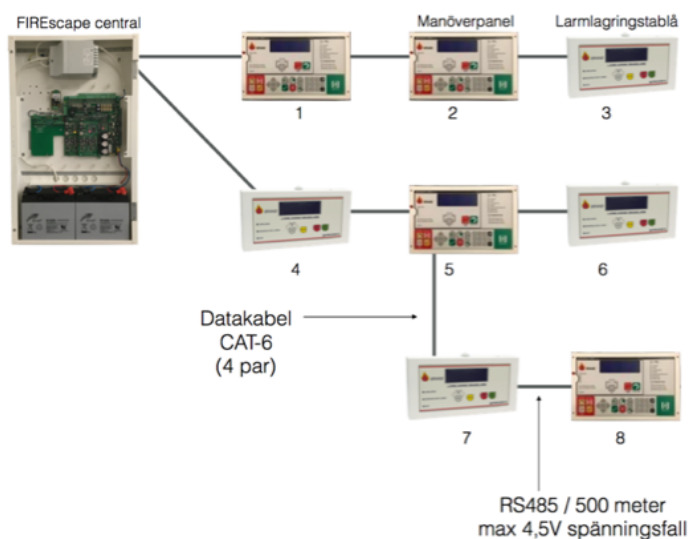


Adressering:

Adress:	SW1 / 1	SW1 / 2	SW1 / 3	
1	OFF	OFF	OFF	Fabriksinställt
2	ON	OFF	OFF	
3	OFF	ON	OFF	
4	ON	ON	OFF	
5	OFF	OFF	ON	
6	ON	OFF	ON	
7	OFF	ON	ON	
8	ON	ON	ON	

SW1 / 4 ska alltid vara i OFF (fabriksinställt)

Anslutning:

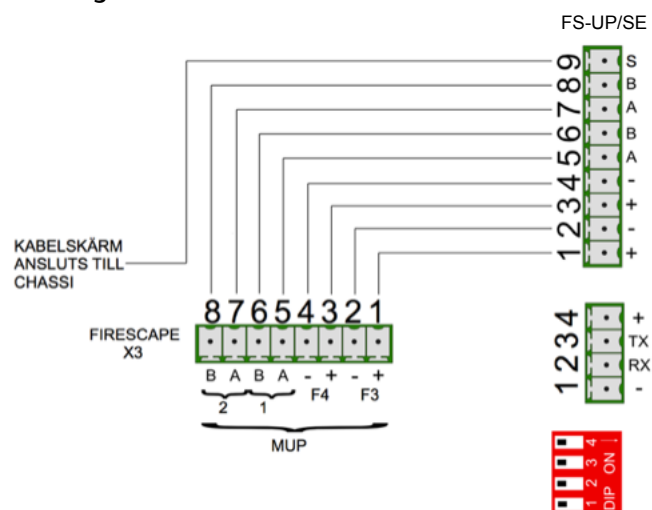

CPR

EN

0470 - CPR - 0038

EN54-2 & SS3654

Utfärdare

Nemko AS

Namn FS-UP/SE v5.00

Datum 2015-08-06

Version 5,00